

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском
районах

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452009, г.Белебей, ул. Волгоградская д.4/1, тел. (34786) 4-24-67;
факс (34786) 4-24-67 Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025502001, ОКПО 12719653, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513192

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра


Р.А. Амангильдин
2017



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1225 от 12 мая 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

2. **Юридический адрес:** 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Администрация сельского поселения Кызыльский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, Альшеевский район, п.Тавричанка, ул. Гагарина, 15, водоразборная колонка с. Тавричанка, ул. Советская, 27

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.05.2017 15:04

Ф.И.О., должность: Хазиева В. З., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах в присутствии специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Талхиной Э.М.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 17:45

6. **Дополнительные сведения:**


Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах № 86 от 18.04.2017

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 38.17.1225 38

9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют НД

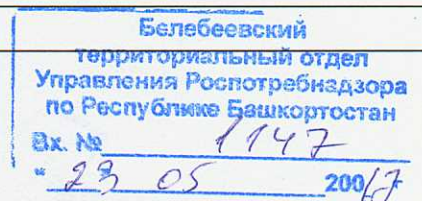

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.05.2017 17:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1225					
дата начала испытаний 03.05.2017 21:20 дата выдачи результата 04.05.2017 17:09					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Низамова Т. И., зав. отделением					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Хусамова З. Г., помощник врача по общей гигиене

Проба № 1225 «Вода питьевая централизованного водоснабжения» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском
районах

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452009, г.Белебей, ул. Волгоградская д.4/1, тел. (34786) 4-24-67;
факс (34786) 4-24-67 Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025502001, ОКПО 12719653, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513192

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра

2017

МП

Р.А. Амангильдин

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1224 от 12 мая 2017 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

2. Юридический адрес: 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Администрация сельского поселения Кызыльский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, Альшеевский район, п.Тавричанка, ул. Гагарина, 15, водоразборная колонка с. Тавричанка, ул. Советская, 61

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 03.05.2017 15:10

Ф.И.О., должность: Хазиева В. З., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах в присутствии специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Талхиной Э.М.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 17:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:


Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах № 86 от 18.04.2017

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 38.17.1224 38

9. Условия проведения испытаний соответствуют НД

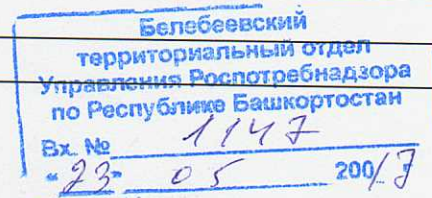

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.05.2017 17:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1224					
дата начала испытаний 03.05.2017 21:10 дата выдачи результата 04.05.2017 17:09					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Низамова Т. И., зав. отделением 					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:  Хусамова З. Г., помощник врача по общей гигиене

Проба № 1224 «Вода питьевая централизованного водоснабжения» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452009, г.Белебей, ул. Волгоградская д.4/1, тел. (34786) 4-24-67;
факс (34786) 4-24-67 Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025502001, ОКПО 12719653, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513192

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра


Р.А. Амангильдин
2017 мп



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1222 от 18 мая 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

2. **Юридический адрес:** 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Администрация сельского поселения Кызыльский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, Альшеевский район, п.Тавричанка, водоразборная колонка д. Сулпан, ул. Молодежная, 3

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.05.2017 15:17

Ф.И.О., должность: Хазиева В. З., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах в присутствии специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Талхиной Э.М.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 17:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение территориального отдела № 86 от 18.04.2017

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 38.17.1222 38

Белебеевский
территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан
Вх. № 1147

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектофотометр "UNICO"	WP 0707019	11/268 от 24.01.2017	23.01.2018

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.05.2017 18:15					
Регистрационный номер пробы в журнале 1222					
дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 17:04					
1	Запах при 20° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	градус	менее 5	20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	2,6	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>О.С.</i>					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.05.2017 18:15					
Регистрационный номер пробы в журнале 1222					
дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 17:04					
1	Жесткость	° Ж	6,2±0,9	10	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	1,4±0,3	5	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1	2	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты	мг/дм3	менее 0,1	3,0	ГОСТ 33045-2014
5	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	44,1±6,6	45	ГОСТ 33045-2014
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>О.С.</i>					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.05.2017 17:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1222					
дата начала испытаний 03.05.2017 20:50 дата выдачи результата 04.05.2017 17:07					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Низамова Т. И., зав. отделением <i>Т.И.</i>					

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: *З.* Хусамова З. Г., помощник врача по общей гигиене

Проба № 1222 «Вода питьевая централизованного водоснабжения» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском
районах

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452009, г.Белебей, ул. Волгоградская д.4/1, тел. (34786) 4-24-67;
факс (34786) 4-24-67 Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025502001, ОКПО 12719653, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513192

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Р.А. Амангильдин

2017

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1223 от 12 мая 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

2. **Юридический адрес:** 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Администрация сельского поселения Кызыльский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, Альшеевский район, п.Тавричанка, ул. Гагарина, 15, водоразборная колонка с. Тавричанка, ул. Советская. 85

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.05.2017 15:04

Ф.И.О., должность: Хазиева В. З., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах в присутствии специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Талхиной Э.М.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 17:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:**


Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах № 86 от 18.04.2017

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**


СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 38.17.1223 38

9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют НД

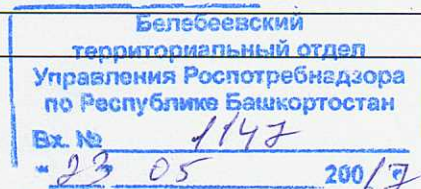

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.05.2017 17:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1223					
дата начала испытаний 03.05.2017 21:00 дата выдачи результата 04.05.2017 17:08					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Низамова Т. И., зав. отделением 					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Хусамова З.Г. Хусамова З.Г., помощник врача по общей гигиене

Проба № 1223 «Вода питьевая централизованного водоснабжения» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452009, г.Белебей, ул. Волгоградская д.4/1, тел. (34786) 4-24-67;
факс (34786) 4-24-67 Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025502001, ОКПО 12719653, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513192

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра

2017



Р.А. Амангильдин

мп

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1220 от 18 мая 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

2. **Юридический адрес:** 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Администрация сельского поселения Кызыльский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, Альшеевский район, п.Тавричанка, водоразборная колонка с. Тавричанка, ул. Советская

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.05.2017 15:14

Ф.И.О., должность: Хазиева В. З., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах в присутствии специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Талхиной Э.М.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 17:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".


6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах № 86 от 18.04.2017

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 38.17.1220 38

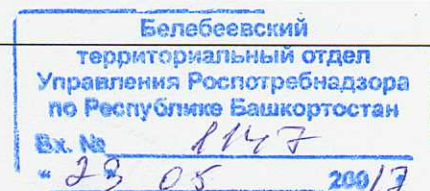

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектофотометр "UNICO"	WP 0707019	11/268 от 24.01.2017	23.01.2018

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1220 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 17:00					
1	Запах при 20° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	градус	менее 5	20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	2,6	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>О.А.</i>					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1220 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 17:00					
1	Жесткость	° Ж	6,4±1,0	10	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	1,2±0,3	5	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1	2	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты	мг/дм3	менее 0,1	3,0	ГОСТ 33045-2014
5	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	18,9±2,8	45	ГОСТ 33045-2014
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>О.А.</i>					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.05.2017 17:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1220 дата начала испытаний 03.05.2017 20:30 дата выдачи результата 04.05.2017 17:06					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	6	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Низамова Т. И., зав. отделением <i>Т.И.</i>					

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: *З.Г.* Хусамова З. Г., помощник врача по общей гигиене

Проба № 1220 «Вода питьевая централизованного водоснабжения» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском
районах

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452009, г.Белебей, ул. Волгоградская д.4/1, тел. (34786) 4-24-67;
факс (34786) 4-24-67 Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025502001, ОКПО 12719653, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513192

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра


Р.А. Амангильдин
2017 мп



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1221 от 18 мая 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

2. **Юридический адрес:** 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Администрация сельского поселения Кызыльский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, Альшеевский район, п.Тавричанка, водоразборная колонка д. Ярпашлы, ул. Северная, 9

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.05.2017 15:17

Ф.И.О., должность: Хазиева В. З., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах в присутствии специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Талхиной Э.М.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 17:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".


6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах № 86 от 18.04.2017

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 38.17.1221 38

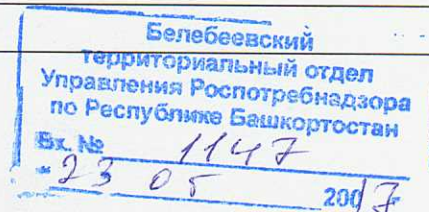

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектофотометр "UNICO"	WP 0707019	11/268 от 24.01.2017	23.01.2018

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований.
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1221 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 17:02					
1	Запах при 20° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	градус	менее 5	20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	2,6	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>О.А.</i>					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1221 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 17:02					
1	Жесткость	° Ж	7,6±1,1	10	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	1,4±0,3	5	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1	2	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты	мг/дм3	менее 0,1	3,0	ГОСТ 33045-2014
5	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	42,8±6,4	45	ГОСТ 33045-2014
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>О.А.</i>					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.05.2017 17:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1221 дата начала испытаний 03.05.2017 20:40 дата выдачи результата 04.05.2017 17:06					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Низамова Т. И., зав. отделением <i>Т.И.</i>					

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: *З.* Хусамова З. Г., помощник врача по общей гигиене

Проба № 1221 «Вода питьевая централизованного водоснабжения» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3, п.3.4, п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452009, г.Белебей, ул. Волгоградская д.4/1, тел. (34786) 4-24-67;
факс (34786) 4-24-67 Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025502001, ОКПО 12719653, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513192

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Р.А. Амангильдин

2017

мп



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1219 от 18 мая 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

2. **Юридический адрес:** 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Администрация сельского поселения Кызыльский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, Альшеевский район, п.Тавричанка, водоразборная колонка с. Тавричанка, ул. С.Юлаева, 25

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.05.2017 15:03

Ф.И.О., должность: Хазиева В. З., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр Гигиены и эпидемиологии в Речспублике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах в присутствии специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Талхиной Э.М.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 17:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".


6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах № 86 от 18.04.2017

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 38.17.1219 38

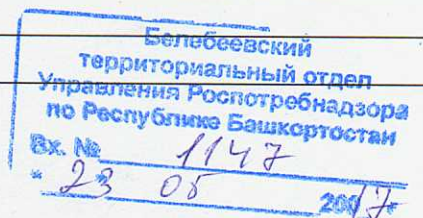

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектофотометр "UNICO"	WP 0707019	11/268 от 24.01.2017	23.01.2018

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1219 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 16:58					
1	Запах при 20° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	градус	менее 5	20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	2,6	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>Ока</i>					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1219 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 16:58					
1	Жесткость	° Ж	6,4±1,0	10	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	1,10±0,20	5	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1	2	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты	мг/дм3	менее 0,1	3,0	ГОСТ 33045-2014
5	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	18,1±2,7	45	ГОСТ 33045-2014
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>Ока</i>					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.05.2017 17:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1219 дата начала испытаний 03.05.2017 20:20 дата выдачи результата 04.05.2017 17:05					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 <i>Ока</i>
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Низамова Т. И., зав. отделением					

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Хусумова З. Г., помощник врача по общей гигиене

Проба № 1219 «Вода питьевая централизованного водоснабжения» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском
районах

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452009, г.Белебей, ул. Волгоградская д.4/1, тел. (34786) 4-24-67;
факс (34786) 4-24-67 Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025502001, ОКПО 12719653, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513192

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра


Р.А. Амангильдин
2017 мп



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1218 от 18 мая 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

2. **Юридический адрес:** 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1

3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая нецентрализованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Администрация сельского поселения Кызыльский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан Республика Башкортостан, Альшеевский район, п.Тавричанка, родник д. Мурзагулово (западная часть)

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.05.2017 15:49

Ф.И.О., должность: Хазиева В. З., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах в присутствии специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Талхиной Э.М.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 17:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах № 86 от 18.04.2017


7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников.",

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

8. **Код образца (пробы):** 38.17.1218 38

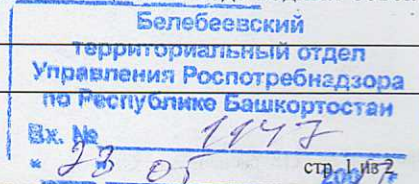

Протокол № 1218 распечатан 18.05.2017

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектофотометр "UNICO"	WP 0707019	11/268 от 24.01.2017	23.01.2018

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1218 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 16:55					
1	Запах при 20° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	балл	0	3	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	градус	менее 5	30	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	3,5	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1218 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 16:55					
1	Жесткость	мг-экв/дм3	6,8±1,0	10	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мгО2/дм3	1,10±0,20	7	ПНД Ф 14.1.2:4.154-99
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	менее 0,1	1,5	ГОСТ 33045-2014
4	Нитриты	мг/л	менее 0,1	2,0	ГОСТ 33045-2014
5	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	17,2±2,6	45	ГОСТ 33045-2014
6	Железо	мг/л	менее 0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.05.2017 17:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1218 дата начала испытаний 03.05.2017 20:10 дата выдачи результата 04.05.2017 17:02					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	10	100	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Низамова Т. И., зав. отделением					

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Хусамова З. Г., помощник врача по общей гигиене

Проба № 1218 «Вода питьевая нецентрализованного водоснабжения» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском
районах

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452009, г.Белебей, ул. Волгоградская д.4/1, тел. (34786) 4-24-67;
факс (34786) 4-24-67 Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025502001, ОКПО 12719653, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513192

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра

2017

Р.А. Амангильдин



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1217 от 18 мая 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

2. **Юридический адрес:** 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Администрация сельского поселения Кызыльский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, Альшеевский район, п.Тавричанка, водонапорная башня д. Сулпан

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.05.2017 15:20

Ф.И.О., должность: Хазиева В. З., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах в присутствии специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Талхиной Э.М.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 17:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".


6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах № 86 от 18.04.2017

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",
п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 38.17.1217 38

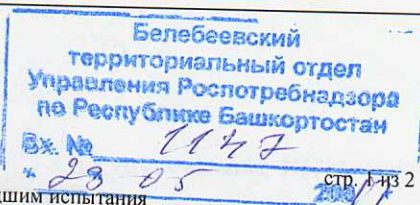

Протокол № 1217 распечатан 18.05.2017

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектофотометр "UNICO"	WP 0707019	11/268 от 24.01.2017	23.01.2018

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1217 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 16:53					
1	Запах при 20° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	градус	менее 5	20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	2,6	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>О.А.</i>					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1217 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 16:53					
1	Жесткость	° Ж	5,8±0,9	10	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мг/л	1,3±0,3	5,0	ГОСТ 31954-2012
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/л	менее 0,1	2,0	ГОСТ 33045-2014
4	Нитрит-ион	мг/л	менее 0,1	3,0	ГОСТ 33045-2014
5	Нитраты (по NO3-)	мг/л	35,8±5,4	45	ГОСТ 33045-2014
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/л	менее 0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>О.А.</i>					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.05.2017 17:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1217 дата начала испытаний 03.05.2017 20:00 дата выдачи результата 04.05.2017 17:07					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	8	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Низамова Т. И., зав. отделением <i>Т.И.</i>					

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: *Б.* Хусамова З. Г., помощник врача по общей гигиене

Проба № 1217 «Вода подземного источника централизованного водоснабжения» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском
районах

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452009, г. Белебей, ул. Волгоградская д.4/1, тел. (34786) 4-24-67;
факс (34786) 4-24-67 Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025502001, ОКПО 12719653, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513192

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Р.А. Амангильдин

2017

МП

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1216 от 16 мая 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

2. **Юридический адрес:** 452009, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Волгоградская, д.4/1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Администрация сельского поселения Кызыльский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан, Республика Башкортостан, Альшеевский район, п.Тавричанка, водонапорная башня д. Ярпашлы

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.05.2017 15:35

Ф.И.О., должность: Хазиева В. З., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах в присутствии специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Талхиной Э.М.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 17:45

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах № 86 от 18.04.2017

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",
п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 38.17.1216 38

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектофотометр "UNICO"	WP 0707019	11/268 от 24.01.2017	23.01.2018

Белебеевский
территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан

Вх. №

4147

23.05.2017

2017

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1216 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 16:51					
1	Запах при 20° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	градус	менее 5	20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	2,6	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>О.А.</i>					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1216 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 16:51					
1	Жесткость	° Ж	7,4±1,1	10	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мг/л	1,3±0,3	5,0	ГОСТ 31954-2012
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/л	менее 0,1	2,0	ГОСТ 33045-2014
4	Нитрит-ион	мг/л	менее 0,1	3,0	ГОСТ 33045-2014
5	Нитраты (по NO ₃ -)	мг/л	35,0±5,3	45	ГОСТ 33045-2014
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/л	менее 0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>О.А.</i>					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.05.2017 17:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1216 дата начала испытаний 03.05.2017 19:50 дата выдачи результата 04.05.2017 17:01					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Низамова Т. И., зав. отделением <i>Т.И.</i>					

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: *Х.* Хусамова З. Г., помощник врача по общей гигиене

Проба № 1216 "Вода подземного источника централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском
районах

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452009, г.Белебей, ул. Волгоградская д.4/1, тел. (34786) 4-24-67;
факс (34786) 4-24-67 Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025502001, ОКПО 12719653, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513192

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра

Р.А. Амангильдин

2017



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1215 от 16 мая 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

2. **Юридический адрес:** 452009, Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода подземного источника централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Администрация сельского поселения Кызыльский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан Республика Башкортостан, Альшеевский район, п.Тавричанка, водонапорная башня (южная часть) с. Тавричанка

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.05.2017 15:31

Ф.И.О., должность: Хазиева В. З., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах в присутствии специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Талхиной Э.М.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 17:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".


6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах № 86 от 18.04.2017

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СП 2.1.5.1059-01 "Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.",
п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СанПиН 2.1.4.104-01

8. **Код образца (пробы):** 38.17.1215 38

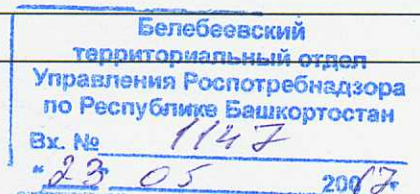

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Спектофотометр "UNICO"	WP 0707019	11/268 от 24.01.2017	23.01.2018

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1215 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 16:49					
1	Запах при 20° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
2	Запах при 60° С	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
3	Привкус	балл	0	2	ГОСТ 3351-74
4	Цветность	градус	менее 5	20	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	2,6	ГОСТ 3351-74
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>О.А.</i>					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 03.05.2017 18:15 Регистрационный номер пробы в журнале 1215 дата начала испытаний 03.05.2017 18:15 дата выдачи результата 12.05.2017 16:49					
1	Жесткость	° Ж	6,2±0,9	10	ГОСТ 31954-2012
2	Окисляемость перманганатная	мг/л	1,3±0,3	5,0	ГОСТ 31954-2012
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/л	менее 0,1	2,0	ГОСТ 33045-2014
4	Нитрит-ион	мг/л	менее 0,1	3,0	ГОСТ 33045-2014
5	Нитраты (по NO3-)	мг/л	34,2±5,1	45	ГОСТ 33045-2014
6	Железо (Fe, суммарно)	мг/л	менее 0,1	0,3	ГОСТ 4011-72
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Салимгареева О. А., зав. отделением <i>О.А.</i>					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 03.05.2017 17:45 Регистрационный номер пробы в журнале 1215 дата начала испытаний 03.05.2017 19:40 дата выдачи результата 04.05.2017 17:00					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	7	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Низамова Т. И., зав. отделением <i>Т.И.</i>					

*нижний предел обнаружения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Хусамова З. Г., помощник врача по общей гигиене

Проба № 1215 «Вода подземного источника централизованного водоснабжения» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском
районах

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 237-64-00; факс (347) 237-42-48
Почтовый адрес: Республика Башкортостан, 452009, г.Белебей, ул. Волгоградская д.4/1, тел. (34786) 4-24-67;
факс (34786) 4-24-67 Реквизиты: ИНН 0276090570, КПП 025502001, ОКПО 12719653, ОГРН 1050204212255

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории
№ РОСС RU.0001.513192

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач, руководитель испытательного
лабораторного центра



Р.А. Амангильдин

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1214 от 17 мая 2017 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах

2. **Юридический адрес:** 452009, Республика Башкортостан, г.Белебей, ул. Волгоградская, д.4/1

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. **Место отбора:** Администрация сельского поселения Кызыльский сельсовет муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан Республика Башкортостан, Альшеевский район, п.Тавричанка, водоразборная колонка с. Тавричанка, ул. Интернациональная, 4

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 03.05.2017 15:11

Ф.И.О., должность: Хазиева В. З., помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах в присутствии специалиста-эксперта Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах Э.М.Талхиной.

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 03.05.2017 17:45

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. **Дополнительные сведения:**


Цель исследований, основание: Плановая проверка, поручение Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах № 86 от 18.04.2017

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 38.17.1214 38


9. **Условия проведения испытаний:** соответствуют НД

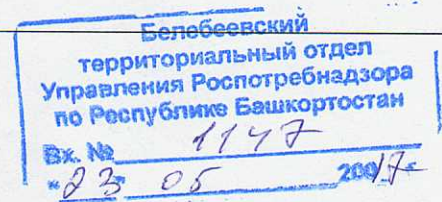

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 03.05.2017 17:45					
Регистрационный номер пробы в журнале 1214					
дата начала испытаний 03.05.2017 19:30 дата выдачи результата 04.05.2017 17:00					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	5	50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Низимова Т. И., зав. отделением					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Дремина Г. П., помощник врача по общей гигиене

Проба № 1214 "Вода питьевая централизованного водоснабжения" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"